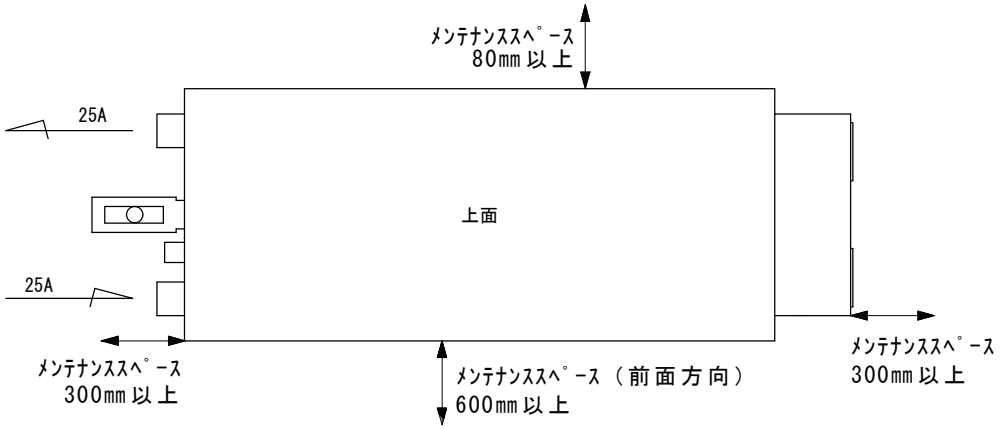


[吐出ノズル寸法]




[吸込ノズル寸法]




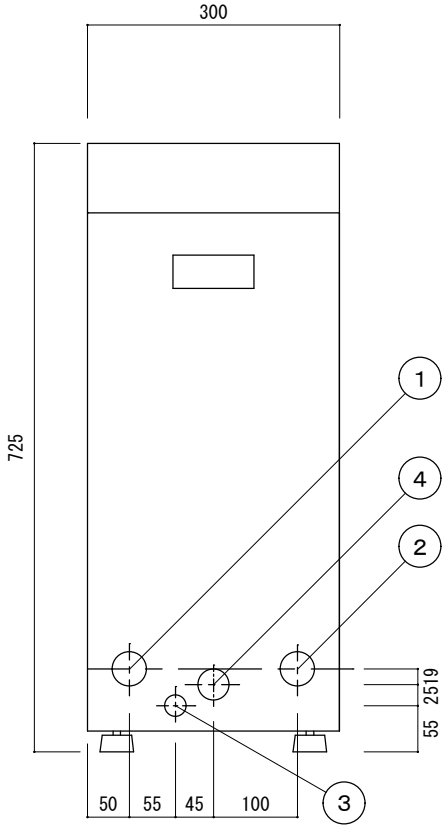


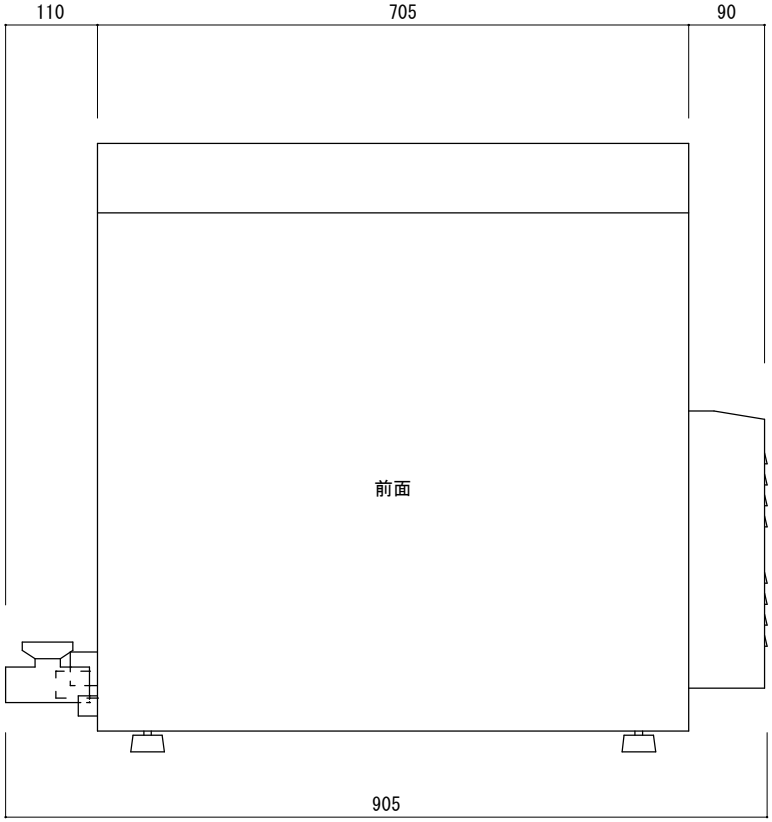


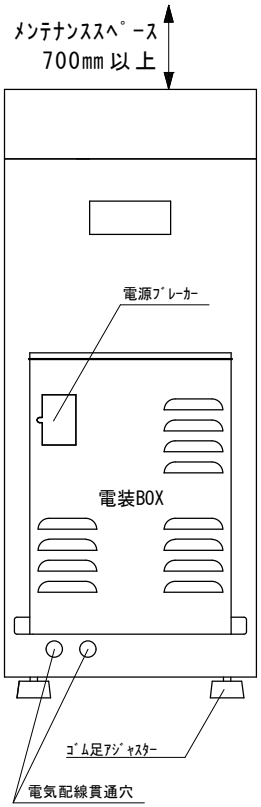


[製品仕様]

| | |
|---|---|
| 型式 | KJO-300AJ-B(50Hz/60Hz) |
| ろ過能力 | 2.5m3/h |
| 該当浴槽容量 | ～300L(内湯) |
| 適応浴槽水 | 上水道 |
| ろ過方式 | ﾌｨﾙﾀｰ500L×7本 |
| | 活性石×17.5kg |
| 設置場所 | 屋外/屋内兼用 |
| 電源 | 単相100V |
| 運転電流 | 13A |
| 外装 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板 |
| ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ (SUS製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ) | 出　力：0.15kW |
| | 全揚程：8.0m/7.5m |
| | 吐出量：45L/min |
| ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 単相100V　42W　43L/min |
| 電気ﾋｰﾀｰ | 方式：電気ﾋｰﾀｰ式(保温用) |
| | 材質：SUS |
| | 容量：1.0kW |
| 本体重量(運転重量) | 67kg(104kg) |
| 騒音値 | 47dB |
| 設計耐圧 | 0.15MPa |
| 制御 | 専用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ(週間ﾀｲﾏｰ/温度設定/異常表示等) |
| 安全装置 | 漏電/高温異常/ﾎﾟﾝﾌﾟ異常/空転防止 |
| 付属品 | 専用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ/ｺﾝﾄﾛｰﾗｰﾊｰﾈｽ(5m) |
| | 吐出ﾉｽﾞﾙ25A×1/吸込ﾉｽﾞﾙ25A×1 |
| | 活性石/ｱｰｽ棒/ﾉｽﾞﾙｶﾊﾞｰ |
| | 取扱説明書/設置工事要領書 |

[配管接続]

| | |
|---|---|
| ①循環吐出口 | 25A TSｿｹｯﾄ |
| ②循環吸込口 | 25A TSｿｹｯﾄ |
| ③ｼﾞｪｯﾄ配管 | 13A TSｿｹｯﾄ |
| ④ﾄﾞﾚﾝ排水 | 25A TSﾊﾞﾙﾌﾞ |

【ご注意】
※安定した基礎の上に水平に設置してください。
※メンテナンスに必要なスペースを確保してください。
※耐塩仕様ではないので、潮風があたる場所に設置しないでください。
※温泉で使用する場合は、成分表を確認してください。
※井水を使用する場合は、鉄分・カルシウム分を除去してください。
※設置工事要領書をご確認の上、設置工事をしてください。

| 来歴 | 記事 | 通知番号 | 年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左右表記修正/反転 | | H28.6.16 | 清水 |

三角法

| 承認 | 審査 | 設計 | 製図 |
|---|---|---|---|
| 桑原 | 小山 | 大口 | 柿崎 宮本 |

図面種：外形寸法図
2014年9月1日

サイエンス株式会社

品名：循環ろ過装置 ﾊﾞｽﾀｲﾑ24

型式：KJO-300AJ-B

図番：